


2. 水温データ

合計82槽の展示水槽中、周年間放式で維持されているのは 302・305・306・415各号水槽、開放式と循環式を併用しているのは 201・203・208・214・220・303・304・309・418各号水槽である、228号・229号両槽は冬季（循環式）を除き開放式。その他の各水槽は常時循環式で維持されているが、必要に

応じ随時開放式に切替可能である。

月別水温データーはヒートポンプ方式による水温調節水槽（101・413・414各号）と開放式水槽（415号）の記録を示した。第2・3水槽室循環式水槽の水温は101（又は414）号水槽と、開放式水槽の水温は415号水槽とほぼ同様である。

水槽 月	No.101			No.413			No.414			No.415		
	循環式・冬季加温			循環式・夏季冷却			循環式・冬季加温			開放式		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1	21.6	19.6	21.3	15.4	12.8	14.0	23.0	20.4	22.1	16.0	13.0	14.1
2	22.4	18.8	20.7	14.8	11.8	13.5	24.0	21.6	22.6	15.2	11.9	13.5
3	22.0	19.4	21.1	17.0	13.0	14.6	24.6	20.6	22.7	17.0	13.0	15.1
4	21.0	19.8	20.1	15.0	14.0	14.7	23.2	20.5	23.1	19.6	14.3	17.5
5	22.2	19.0	20.1	15.2	14.1	15.1	23.0	21.8	22.4	21.0	19.0	20.1
6	25.6	22.0	23.5	17.7	14.5	15.1	25.8	22.6	24.0	24.9	21.1	23.9
7	28.5	25.5	26.3	17.0	15.0	15.4	29.0	25.0	25.5	28.5	23.8	26.9
8	29.0	28.0	28.6	20.2	14.7	16.7	29.4	28.0	28.6	28.6	27.5	28.0
9	29.0	26.4	28.1	18.0	13.0	15.4	29.0	25.2	27.6	28.6	25.0	26.3
10	26.0	21.4	24.5	15.6	14.2	15.2	25.1	21.0	22.8	25.0	21.2	22.5
11	22.4	17.6	19.9	15.0	12.8	14.2	22.0	16.8	19.3	22.6	16.8	19.4
12	20.0	13.6	16.9	17.5	12.4	14.1	24.0	16.5	20.8	18.9	13.2	15.8
年間	29.0	13.6	22.6	20.2	11.8	14.8	29.4	16.5	23.5	28.6	11.9	20.3

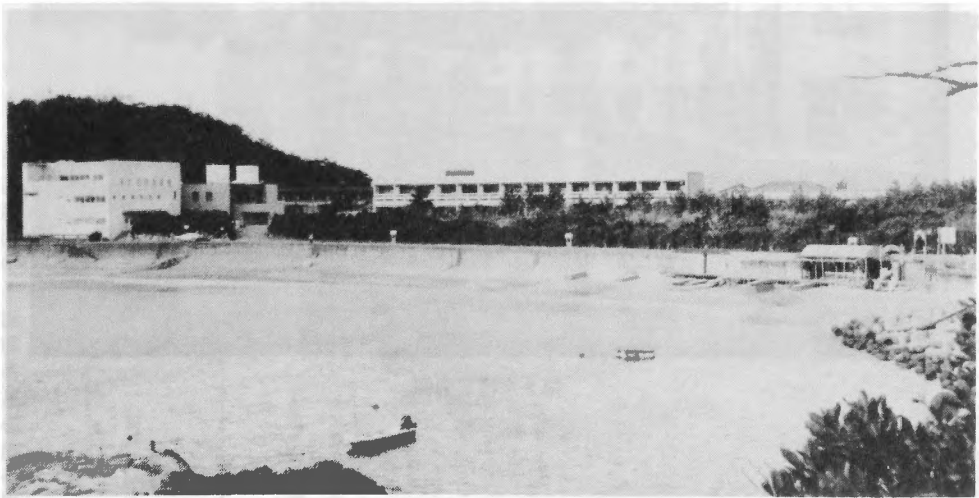

実験所全景
右より、書庫、本館、宿舍、水族館第2水槽室、同第1水槽室